


JÄTEVESIVIEMÄRIN PADOTUSKORKEUS

Padotuskorkeus on viemärin korkeustaso, jolle viemärin vesipinta voi verkostossa nousta normaali-tilanteen aikana. Kiinteistön omistajan tulee olla selvillä kiinteistönsä padotuskorkeudesta.

Joutsan Vesihuolto Oy:n yleisten toimitusehtojen mukaan jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä on viemärin sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttivilmäärin liittymäkohdassa + 100 cm. Padotuskorkeus on kiinteistökohtainen.

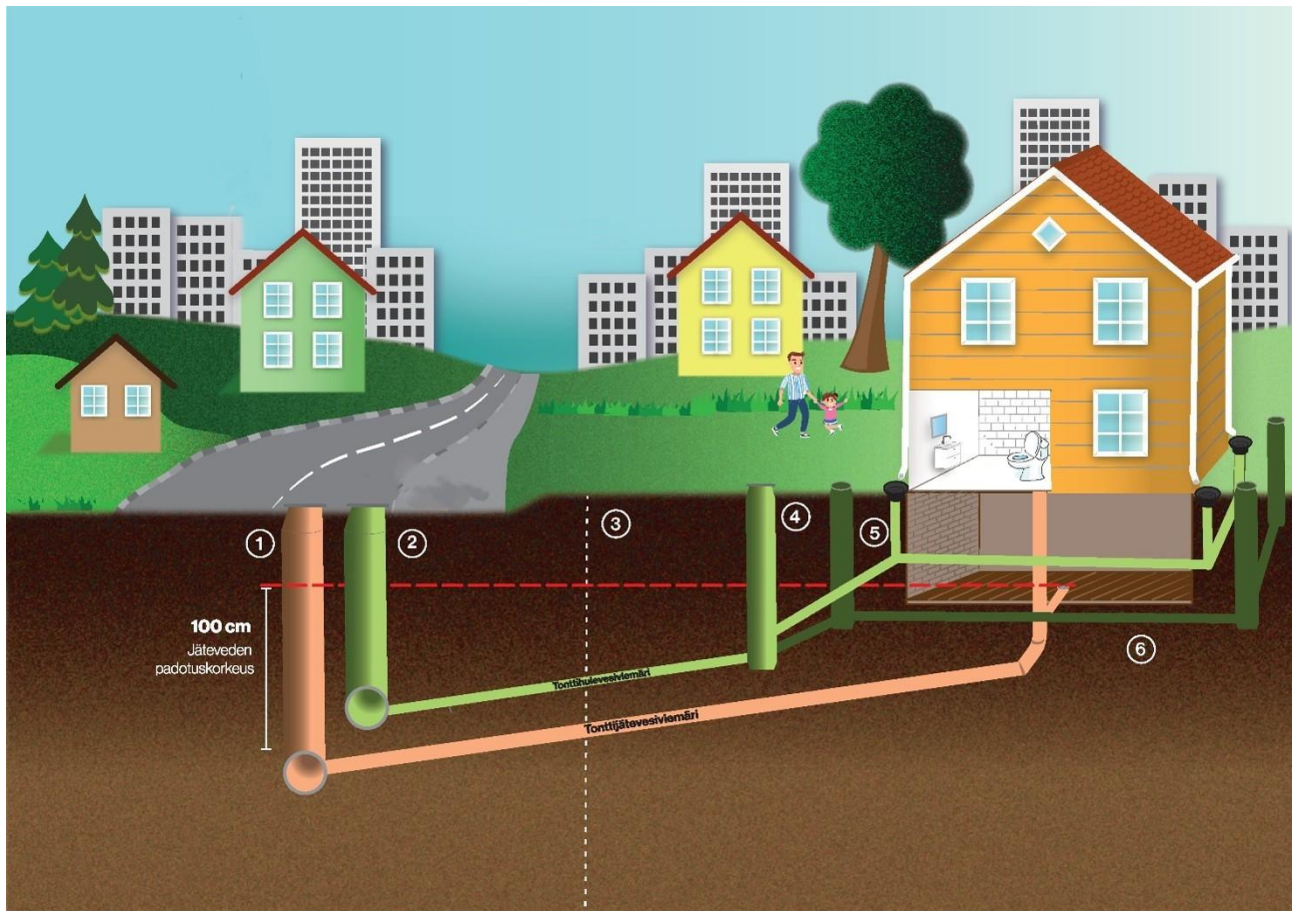

1. Jätevesiviemärin tarkastuskaivo
2. Hulevesiviemärin tarkastuskaivo
3. Kiinteistön raja
4. Tonttihulevesikaivo (perusvesikaivo)
5. Tonttijätevesiviemäri
6. Kiinteistön salaojat

Ympäristöministeriön asetuksen kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteista (1047/2017) 27 §:n mukaan, jos viemäripiste sijaitsee padotuskorkeuden alapuolella, jätevedet on pumpattava.

Mikäli liittymä viemäriin padotuskorkeuden alapuolisia tiloja, laitos ei vastaa padotuksesta (viemäritulvasta) mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta. Asiakkaan tulee suojata padotuskorkeuden alapuolella olevat viemäroidyt tilansa vahinkojen välttämiseksi.