

VESIMITTARITILAN VAATIMUKSET

Joutsan Vesihuolto Oy omistaa vain vesimittarin, mutta mittarin ympärillä olevat venttiilit, liittimet, kulmakappaleet, tonttivesijohto sekä vesimittaritila ovat asiakkaan vastuulla.

Myös mittarin vaihdon mahdollistavat mittarin ympärillä olevat edellä mainitut osat maksaa asiakas.

Vesimittaritilalle on määritelty yleisiä vaatimuksia, joiden noudattamisesta sinun on asiakkaanamme huolehdittava. Joutsan Vesihuolto Oy ei vastaa vahingoista, joita määräysten ja ohjeiden vastaiset rakenteet voivat aiheuttaa.

Vesimittaritilan yleisiä vaatimuksia


Kiinteistön vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että työskentelytila riittää hyvin vesimittarin asentamiseen, lukemiseen, huoltamiseen ja vaihtamiseen. Rakennukseen asennettavat vesijohdot ja vesimittarin sijainti on suunniteltava niin, että mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa. Vesivuotojen havaitsemiseksi on käytettävä rakenteellisia ratkaisuja, jotka ohjaavat vuotoveden näkyville.

Vesimittari tulee olla asennettuna välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolliseen huonetilaan kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään. Vesimittari on myös suojattava jäätymiseltä ja kuumuudelta. Vesimittarin jäätymistä voi minimoida lisäämällä lämpöeristettä, esim. styroksia tai villaa mittarin ympärille. Myös lämpötila vesimittaritilassa on hyvä pitää riittävällä tasolla ja tarkistaa, ettei ilmanvaihtoventtiilien kautta pääse kylmää ilmaa mittarille. Etäluettavassa vesimittarissa on akku, joten se ei tarvitse ulkoista virtalähdettä.

Erityistä huomioitavaa:

- Vesimittaritila tulee varustaa lattiakaivolla.
- Vesimittarin on oltava asennettuna tukevaan seinään tai telineeseen.
- Vesijohdot sekä ennen että jälkeen vesimittarin on kannakoitava.
- Vesimittarin sijainnin suhteessa sähkökaappiin ja muihin sähkölaitteisiin on oltava säädösten mukainen ja sähkölaitteen roiskevesisuojaus asianmukaisesti.
- Vesimittarin ja lämmönvaihtimen välisen etäisyyden on oltava riittävä, jotta vesimittari ei vaurioidu kuumuudesta. Vesimittari on suojattava asiamukaisesti myös jäätymiseltä.
- Vesimittarin vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee voida tapahtua esteettömästi. Huomioithan siis, että esimerkiksi mahdollinen vesimittarin kotelointi, kaukolämpömittari tai -putket eivät estä vesimittarille pääsyä tai vaihtamista.
- Vesimittarin asennuksen tai vaihtotyön jälkeen on tärkeää muistaa tarkkailla vesimittaria mahdollisten vuotojen varalta.

Vesimittaritilan periaatekuva

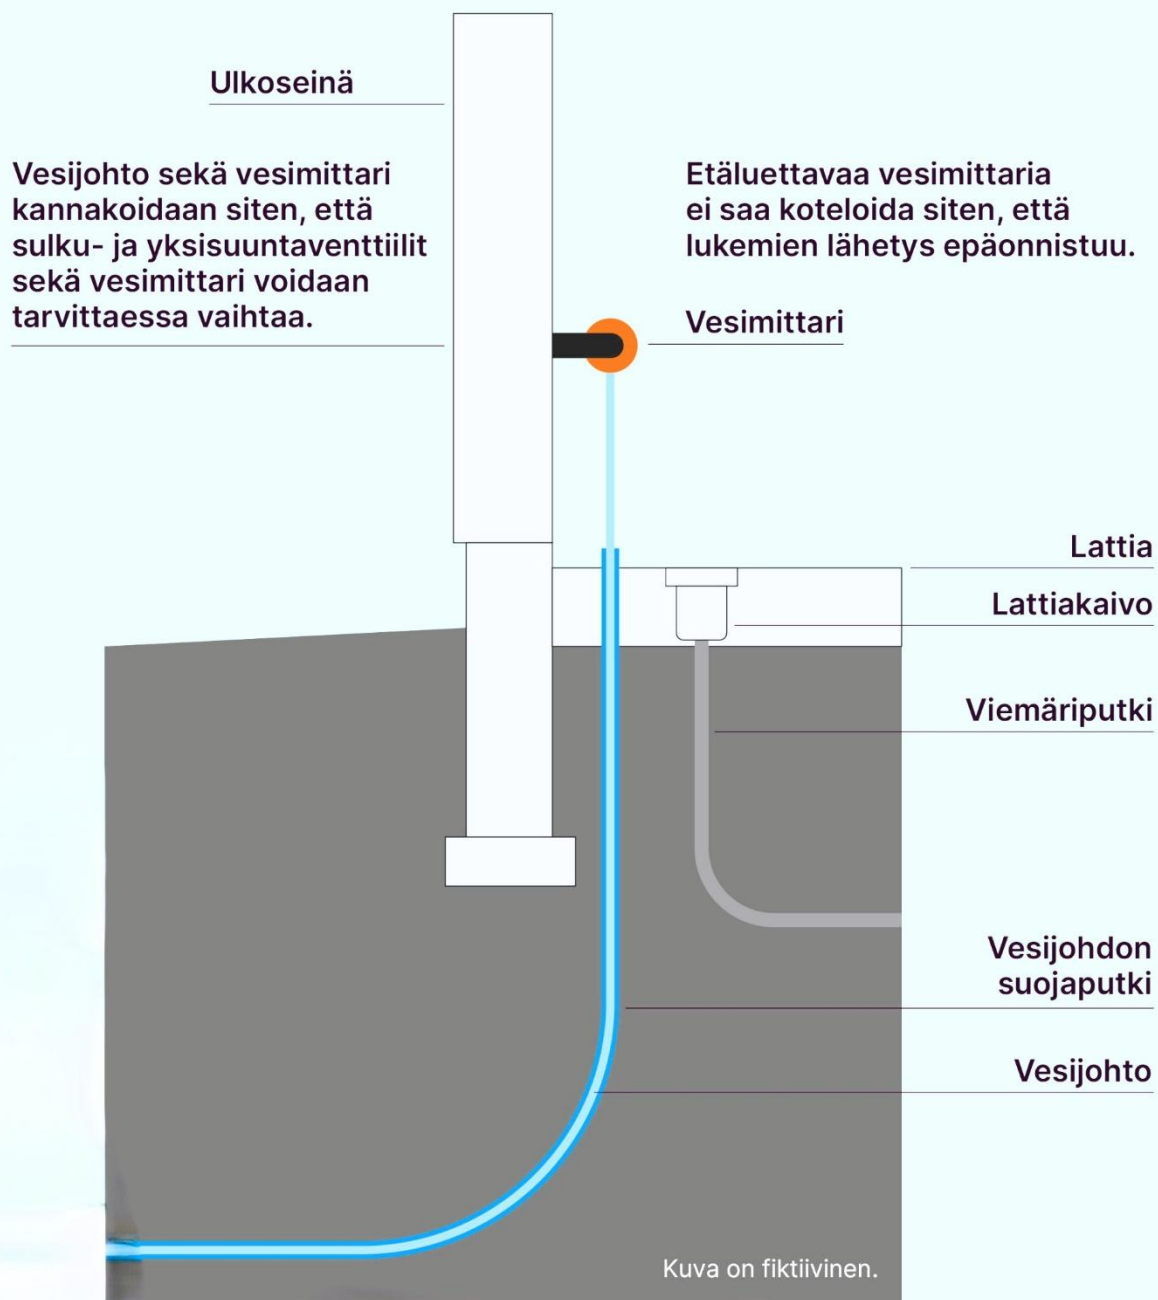

Vesimittarin ja vesimittaritilan kunto on hyvä tarkastaa vähintään kerran vuodessa

Vesimittarin ja vesimittaritilan kunto on hyvä tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Samassa yhteydessä on hyvä käyttää mittarin molemmin puolin olevia sulkuventtiileitä kiinni- ja auki-asentoihin. Käyttämätön venttiili jumiutuu ajan kuluessa ja jos venttiilit ovat jumissa vesimittarin vaihdon yhteydessä, ei mittaria voida vaihtaa ennen mittariventtiilien uusintaa.